

個装箱仕様等変更のご案内

日本薬局方 生物学的製剤基準 沈降破傷風トキソイド

沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ

この度、上記製品につきまして、個装箱の仕様を変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。


記

対象製品

沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ シリンジ 0.5mL 1本

変更内容

- 開封口の形状を変更し、併せて解体口を追加いたします。
- 最終有効年月日の識別性を高めるため、上段に独立して青地で表示いたします。
併せて、検定合格年月日の表示を8桁から6桁に変更いたします。

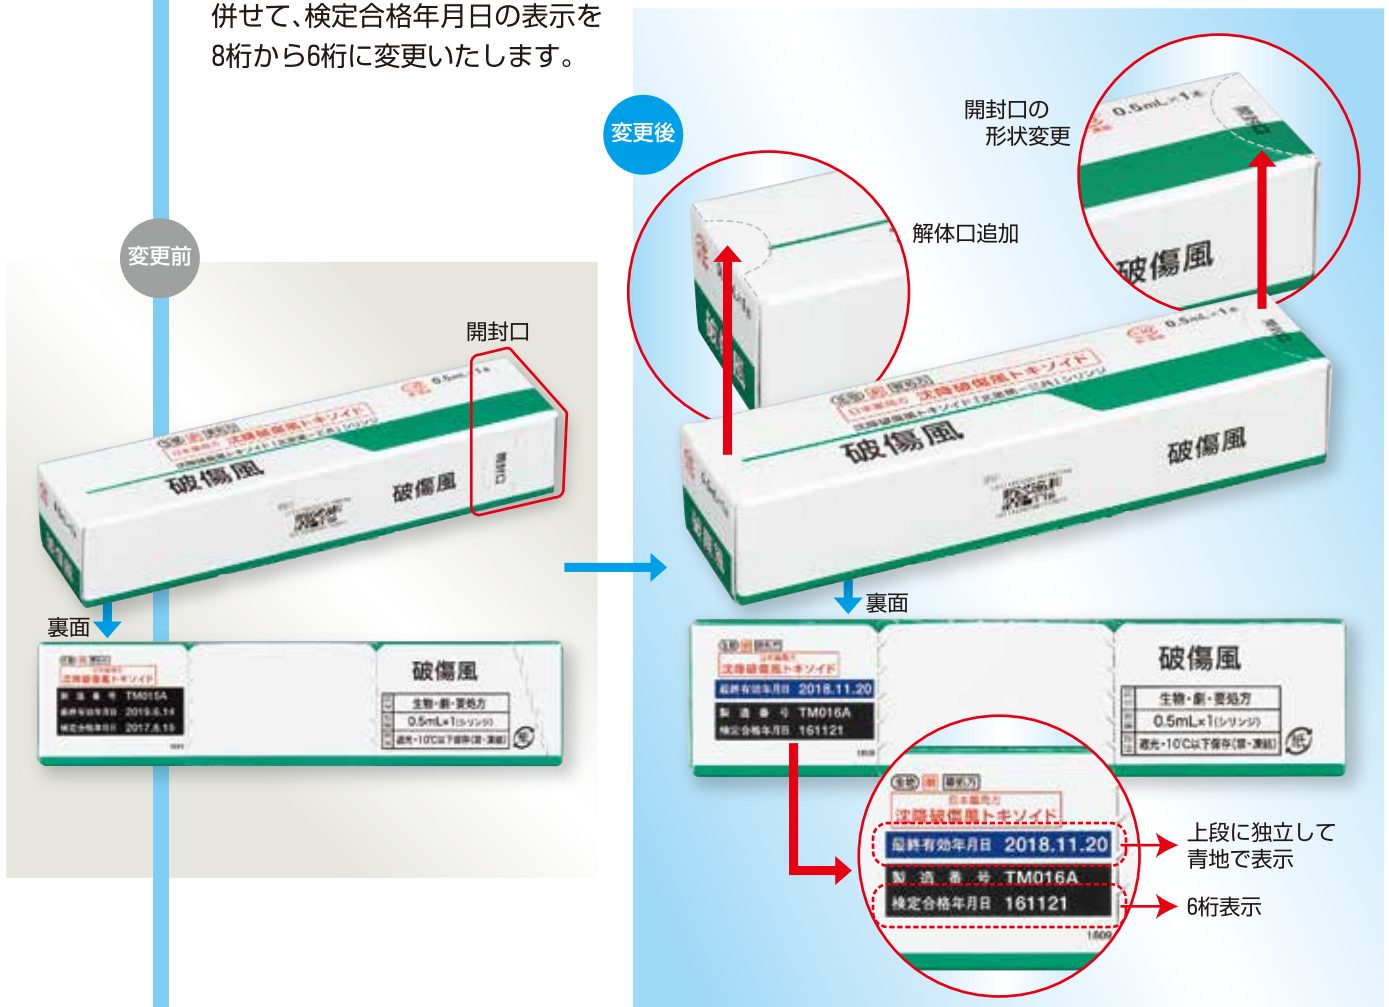

変更品の識別方法

変更に伴う個装箱および梱包箱への表示はいたしませんのでご了承ください。

変更品の出荷予定時期、製造番号

商品名	包装	統一商品コード	出荷予定時期	製造番号
沈降破傷風トキソイド「北里第一三共」シリンジ	シリンジ 0.5mL 1本	620-04320-3	3月中旬	TM016A

以上



北里薬品産業株式会社

本社 〒108-0073 東京都港区三田5丁目4番3号
大阪支店 〒541-0053 大阪市中央区本町2丁目5番7号